



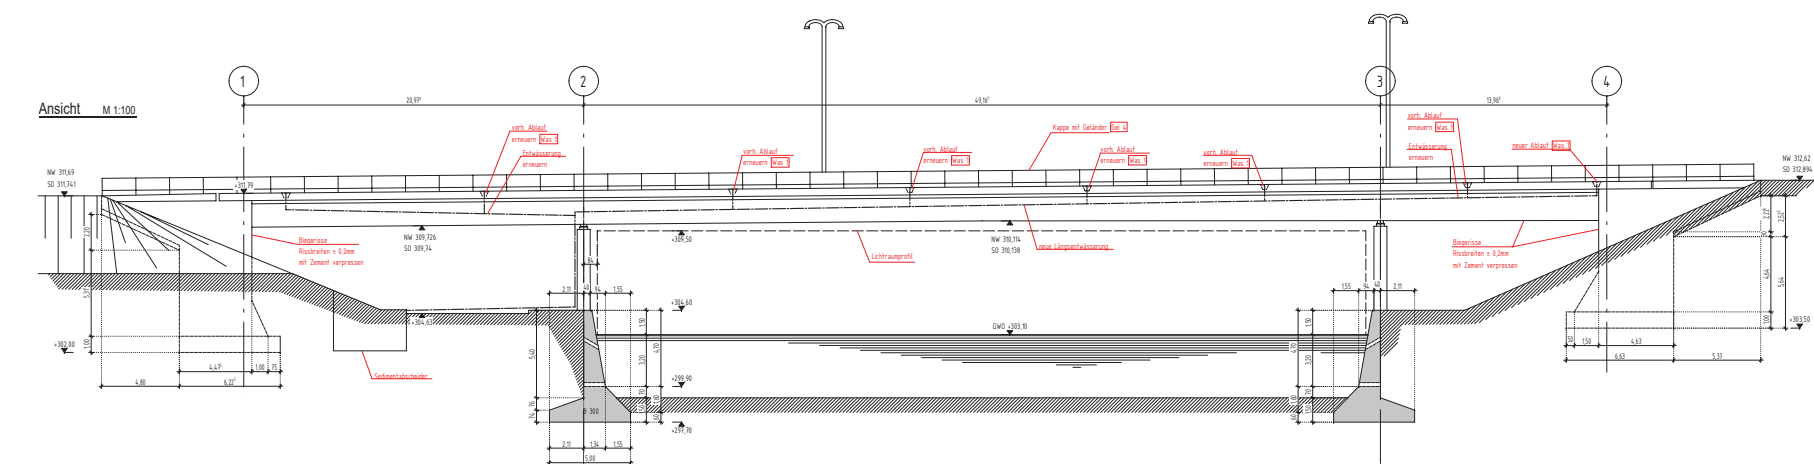


Technical drawing of a window frame assembly showing the connection between the frame, the wall, and the insulation. The drawing includes labels for the frame, the wall, the insulation, and the connection details. Red lines indicate the placement of the frame and the insulation. Dimensions are given for the frame width and the wall thickness.

- oben mit HCL anbringen
- Freilegen der versch. Bspglschwärze anschließend mit PCC schütten
- Verstärkung abgeben
- Bspglschwärze samt Tabelle und Grundriss
- unten mit HCL anbringen
- Freilegen für versch. Bspglschwärze anschließend mit SPCC schütten

Dimensions: $\geq 45 \text{ cm}$, 10 cm

Arbeits	10	Feld 1			20	Feld 2				30	Feld 3		40
HT 1	Stützweite	21,33 ¹				4,795 ²					14,76 ³		
	Bemaßung	-	20,00			7,50	5,00		15,45 ³		-		
	Bügel	-	-			Ø14-20	Ø14-30		-		-		
HT 2	Stützweite	21,58 ¹				4,852 ²					14,94 ³		
	Bemaßung	-	18,75			4,50	4,25	5,50	15,52 ³		-		
	Bügel	-	-			Ø16-30	Ø16-10	Ø16-20	-		-		
HT 3	Stützweite	21,58 ¹				4,852 ²					14,94 ³		
	Bemaßung	-	12,75	5,00		4,75	2,25	2,50	5,00	16,23 ³	-		
	Bügel	-	-		Ø16-20	Ø18-20	Ø16-10	Ø16-30	-	-	-		
HT 4	Stützweite	21,87 ¹				4,916 ²					15,13 ³		
	Bemaßung	-	20,75			7,00			21,41 ³		-		
	Bügel	-	-			Ø14-20			-		-		



Detail: Instandsetzung Schadstelle

Unterbau/Überbauinnenseite

liegt prinzipiell für alle Schadstellen mit überhöhter Chloridbelastung oder anderen Schäden




Größe der Instandsetzungstellen mit der örtl. Bauüberwachung festlegen

Querschnittsierungzung durch PCC II
vorn. Bewehrung strahlen, (SA 2 1/2)
Korrosionsschutz aufrufen
stark geschädigte Bewehrung
entsprechend Bewehrungsgl. ergänzen

Baum	Datensätze	Spezialdaten-Eigenschaften	Geogr.	Werkzeuge
Vorklassifizierung > DIN-Fachbereich 10				
Vorklassifizierung > DIN-Fachbereich 17 Tab. A 96.9			mittlere Entfernung	
Anforderungsebene nach DIN-Fachbereich 12, Tabelle 4.18			Untertas Überas längs quer	C
Holzartklassenliste			100/10 - 100/10	
Schneidmaßstab	(m)		22,5 x 22,5 x 13,2	
Gesamtlänge zw. Endauflagen	(m)			
Lichte Weite zw. Widerlagern	(m)			
Kleinste Lichte Höhe	(m)		3,30	
Raumhöhe	(m)		30,70 (im MHG!)	
Stärke zw. Geländern	(m)			
Brückenbreite	(m²)		2000	
Bauger			1969	

Einbau der Geländer, Lampen und Schutzzeirichtung

Betonabtrag im Bereich der Überbauunterseite und Pfeiler mit
Höchstdruckwasserstrahlen (HDW) ausführen

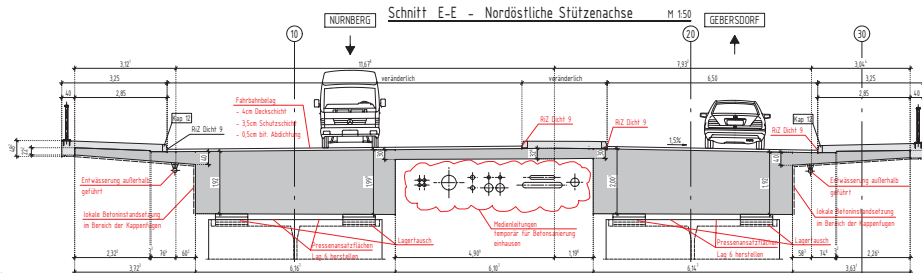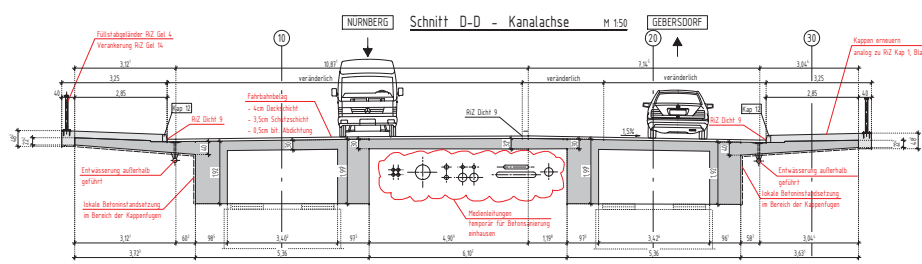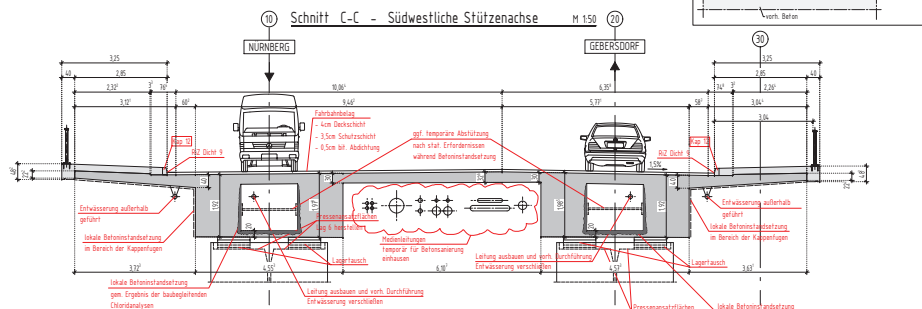[illegible]